


リレーターミナル

ヒューズ付き




PXGRFシリーズ

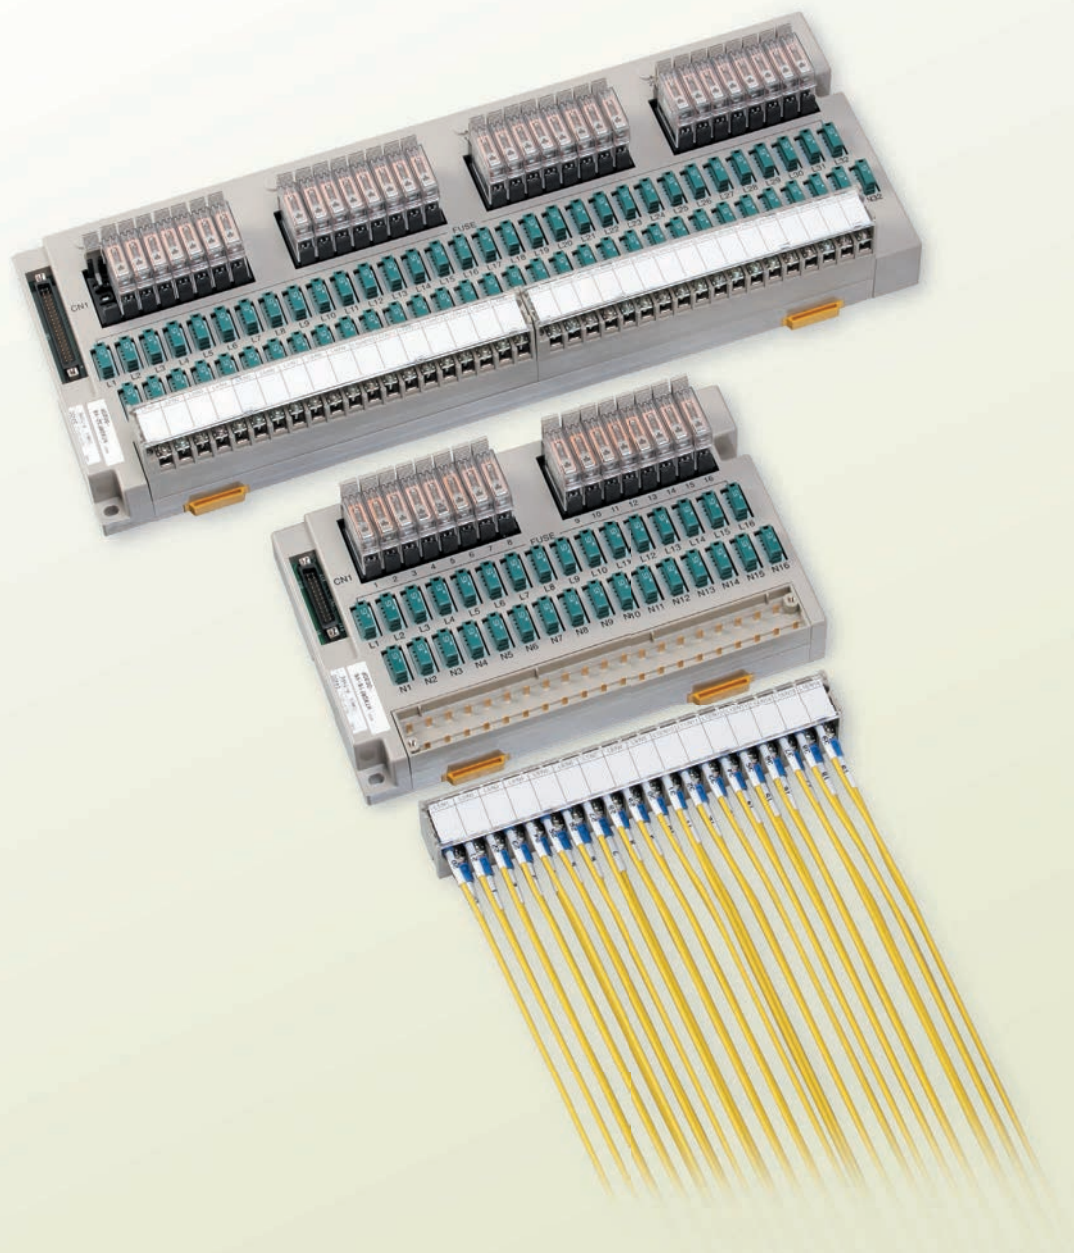

リレーターミナルとヒューズをワンユニット化。 外部負荷をはじめ、システム全体を保護できます。

特 長


- I/O点数は16点、32点をラインアップ。
- 目的に応じたヒューズ選択ができます。
- ヒューズは接点側回路に両切りで配置しています。
- ヒューズの溶断時には信号を取り出すと同時に表示して知らせます。

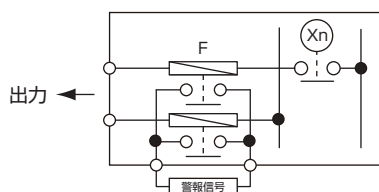

ヒューズ溶断時表示

- 接点出力はWET回路となりますので外部の中継端子台が不要です。

● WET回路

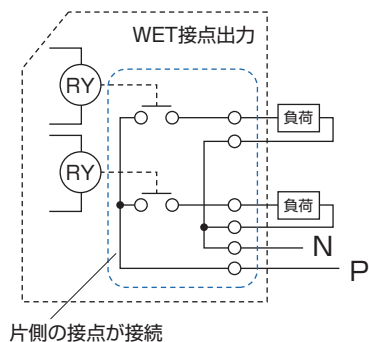

- 35mm幅DINレールに取付けが可能です。

- 端子部は3タイプをラインアップ。



セルフアップ式端子



ねじアップ式端子



ねじアップ式2ピースコネクタ端子

一般仕様

定格*1)	リレーコイル側（コネクタ側）		DC24V	
	接点側（端子台側）		抵抗負荷：AC125V-2A／DC30V-2A 誘導負荷：AC125V-2A／DC30V-2A	
	コモンライン （WET回路）	I/O点数	16点	32点
		電流容量	MAX10A	MAX10A
コモン点数		16点／1コモン	16点／1コモン	
絶縁抵抗			DC500Vメガにて1000MΩ以上(充電部一括と接地間)	
商用周波耐電圧			AC2000V(50/60Hz)1分間(充電部一括と接地間)	
雷インパルス			1.2/50μs、4000V(充電部一括と接地間)	
耐振動性			周波数:10～55Hz、複振幅:1.5mm	
耐衝撃性			491m/s ² (50G)以上(リレーは除く)	
適合電線			最大2mm ²	
適合圧着端子			R2-3.5	
締付トルク範囲			0.8～1.2N・m(圧着端子使用時)	
リレー故障率P水準 (開閉頻度12回/minにおける値です)		出力用	DC5V-10mA	
使用周囲温度			-20～+55℃	
保存温度			-25～+70℃	
相対湿度			45～85%R.H.	
搭載リレー			G7T-1112S（オムロン製）	
質量			PXGRF16：1050g	PXGRF32：2340g

^{*1)} 定格はリレーの接点仕様とは異なりますのでご注意ください。

●ご注意 リレーターミナルのコネクタ側にAC電源の設備を接続される場合はご相談ください。（端子台からコネクタ側設備への電源供給ラインはDC専用です。）

リレー・SSR組合せ表

用 途	電圧仕様		搭載リレー（オムロン製）	適合SSR（オムロン製）
出力用	D02	AC100V～240V負荷	a接点：G7T-1112S b接点：G7T-1012S（標準外）	G3TA-OA202SZ DC24V
		DC5V～48V負荷		G3TA-ODX02S DC24V
		DC48V～200V負荷		G3TA-OD201S DC24V


●SSRには極性があります。端子台上段がプラス、下段がマイナスです。極性を間違えると動作しません。出力用SSRを使用する場合は、1個おきでご使用下さい。（最大16点）

消費電力

全点ON時

I/O点数	DC24V
16	9.9W
32	19.8W

ご注文に際して

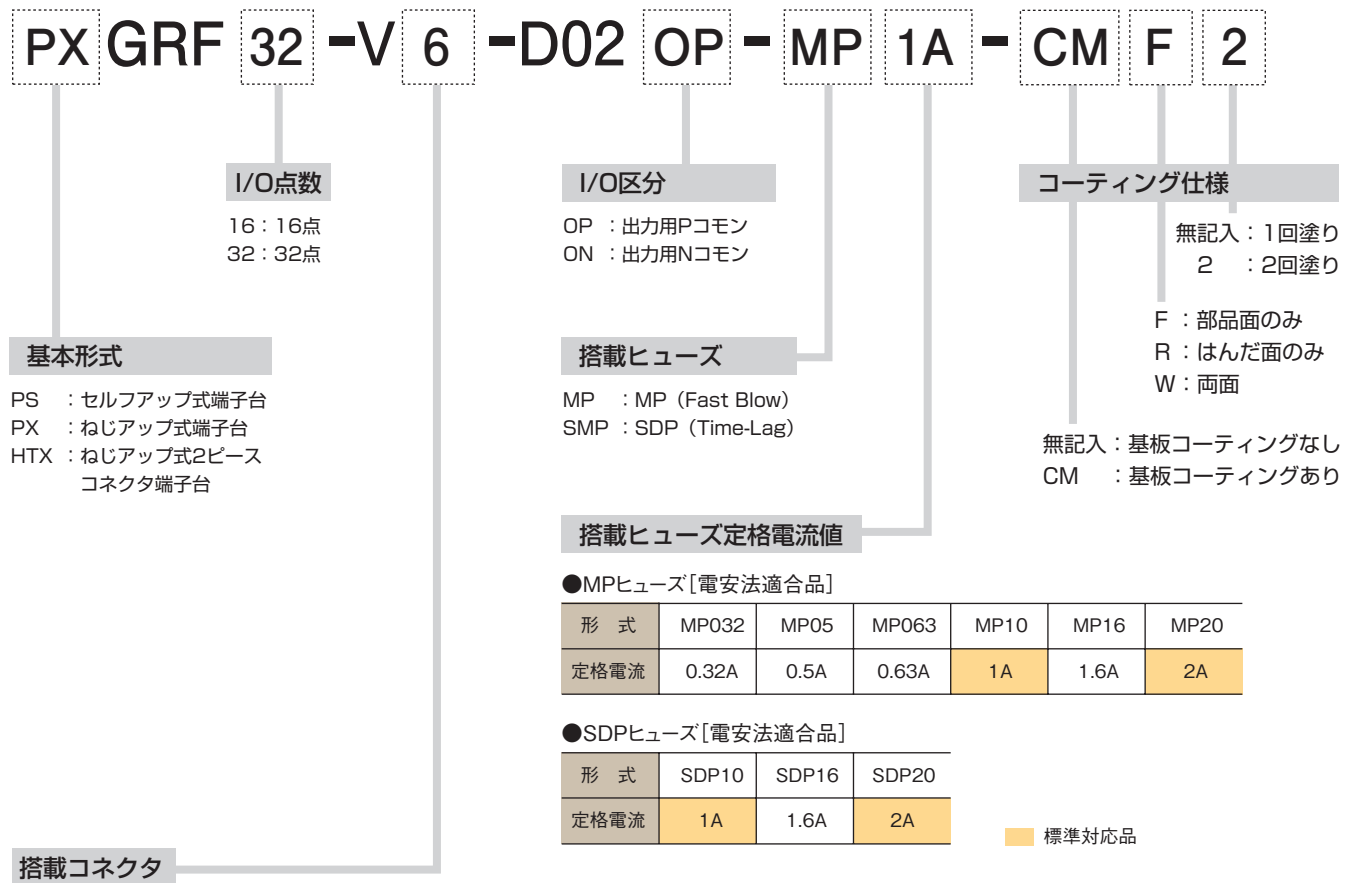

コネクタ記号	メーカ	コネクタ形式	
		16点用	32点用
2	オムロン	XG4A-2031	XG4A-4031
3	日本航空電子	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-40PE-D4T1-LP1
4	ヒロセ電機	HIF3BA-20PA-2.54DSA	HIF3BA-40PA-2.54DSA
6	富士通	FCN-364P024-AU(24P)*1	FCN-364P040-AU

*1) 24ピンのコネクタとなります。


注) SSRをお客様にて装着される場合は、P.2の「リレー・SSR組合せ表」をご参照ください。

●RoHS 対応については、お問合わせください。

ケーブルアッセンブリ


PLC対応ケーブル一覧

●32点接続用I/Oケーブル



★:ケーブル長 (cm表記) /ケーブル長は10cm単位となります。

PLCメーカー	PLC形式				ケーブル形式	I/O区分
三菱電機	QX41	QX42	QX71	QX72	32MI-AI-H0001-★	入力
	AJ65SBTCF1-32D		RX41C4	RX42C4		
	QY41P	QY42P			32MI-AOP-H0002-★	シンク出力
	AJ65SBTCF1-32T		RY41NT2P	RY42NT2P		
	QY81P				32MI-AON-H0003-★	ソース出力
東芝	DI235	DI335	DI335H		32TO-AI-H0036-★	入力
	DI634	DI635				
	DO235	DO335	DO634	DO635	32TO-AOP-H0037-★	シンク出力
オムロン	CJ1W-ID231/ID261		CS1W-ID231/ID261		32YO-AI-H0017-★	入力
横河電機	F3XD32-3F/4F/5F		F3XD64-3F/4F			
	F3XD32-3N/4N/5N		F3XD64-3N/4N			
日立産機システム	EH-XD32				32YO-AOP-H0018-★	シンク出力
オムロン	CJ1W-OD231/OD261		CS1W-OD231/OD261			
横河電機	F3YD32-1P	F3YD64-1P				
	F3YD32-1A	F3YD64-1A	F3YD64-1F			
日立産機システム	EH-YT32				32OM-AON-H0006-★ 32OM-AON-H0052-★ 32YO-AON-H0019-★	ソース出力
オムロン	CJ1W-OD232/OD262					
	CS1W-OD232/OD262					
横河電機	F3YD32-1R	F3YD64-1R			32FD-AI-H0693-★ 32FD-AOP-H0692-★	入力 シンク出力
日立産機システム	EH-YTP32					
富士電機	NP1X3206-W				32KQ-C-H0027-★	入力 シンク出力
	NP1Y32T09P1					
キーエンス	KV-C32XA/C64XA/C64XB				32KQ-C-H0027-★	入力 シンク出力 ソース出力
	KV-C32TA/C64TA					
	KV-C32TAP/C64TAP					

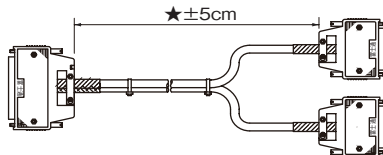


●16点接続用I/Oケーブル

★:ケーブル長 (cm表記) /ケーブル長は10cm単位となります。


PLCメーカー	PLC形式				ケーブル形式	I/O区分
三菱電機	QX41	QX42	QX71	QX72	16MI-AI-H0007-★	入力
	AJ65SBTCF1-32D		RX41C4	RX42C4		
	QY41P	QY42P			16MI-AOP-H0008-★	シンク出力
	AJ65SBTCF1-32T		RY41NT2P	RY42NT2P		
	QY81P				16MI-AON-H0009-★	ソース出力
東芝	DI235	DI335	DI335H		16TO-AI-H0015-★	入力
	DI634	DI635				
	DO235	DO335	DO634	DO635	16TO-AOP-H0016-★	シンク出力
オムロン	CJ1W-ID231/ID261		CS1W-ID231/ID261		16YO-AI-H0020-★	入力
横河電機	F3XD32-3F/4F/5F		F3XD64-3F/4F			
	F3XD32-3N/4N/5N		F3XD64-3N/4N			
オムロン	CJ1W-OD231/OD261		CS1W-OD231/OD261		16YO-AOP-H0021-★	シンク出力
横河電機	F3YD32-1P	F3YD64-1P				
	F3YD32-1A	F3YD64-1A	F3YD64-1F			
オムロン	CJ1W-OD232/OD262				16OM-AON-H0012-★	ソース出力
	CS1W-OD232/OD262				16OM-AON-H0053-★	
横河電機	F3YD32-1R		F3YD64-1R		16YO-AON-H0022-★	
富士電機	NP1X3206-W				16FD-AI-H0741-★	入力
	NP1Y32T09P1				16FD-AOP-H0740-★	シンク出力
キーエンス	KV-C32XA/C64XA/C64XB				16KQ-C-H0038-★	入力
	KV-C32TA/C64TA					シンク出力
	KV-C32TAP/C64TAP					ソース出力

- 上記ケーブルをご使用の場合、リレーターミナルの搭載コネクタは [V6] を選定ください。
- 片側圧着端子 (パラ線)タイプなど各種ケーブルの製作も可能です。
- また、接続に便利なコネクタ分岐ユニット(PSCシリーズ)も準備しております。別途お問い合わせください。
- 入力に対応していないシリーズがありますのでご注意ください。


PXGRF16(16点用)

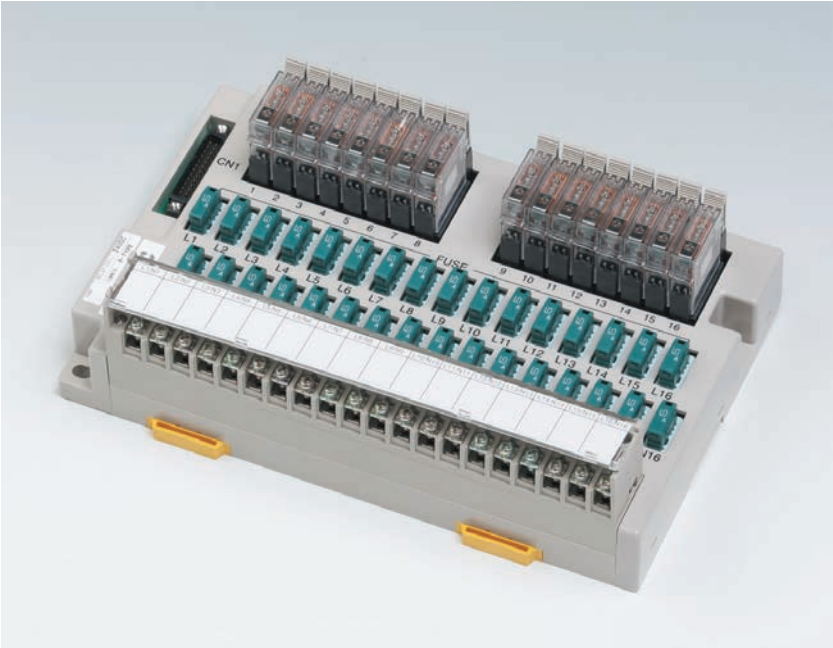


外形寸法図

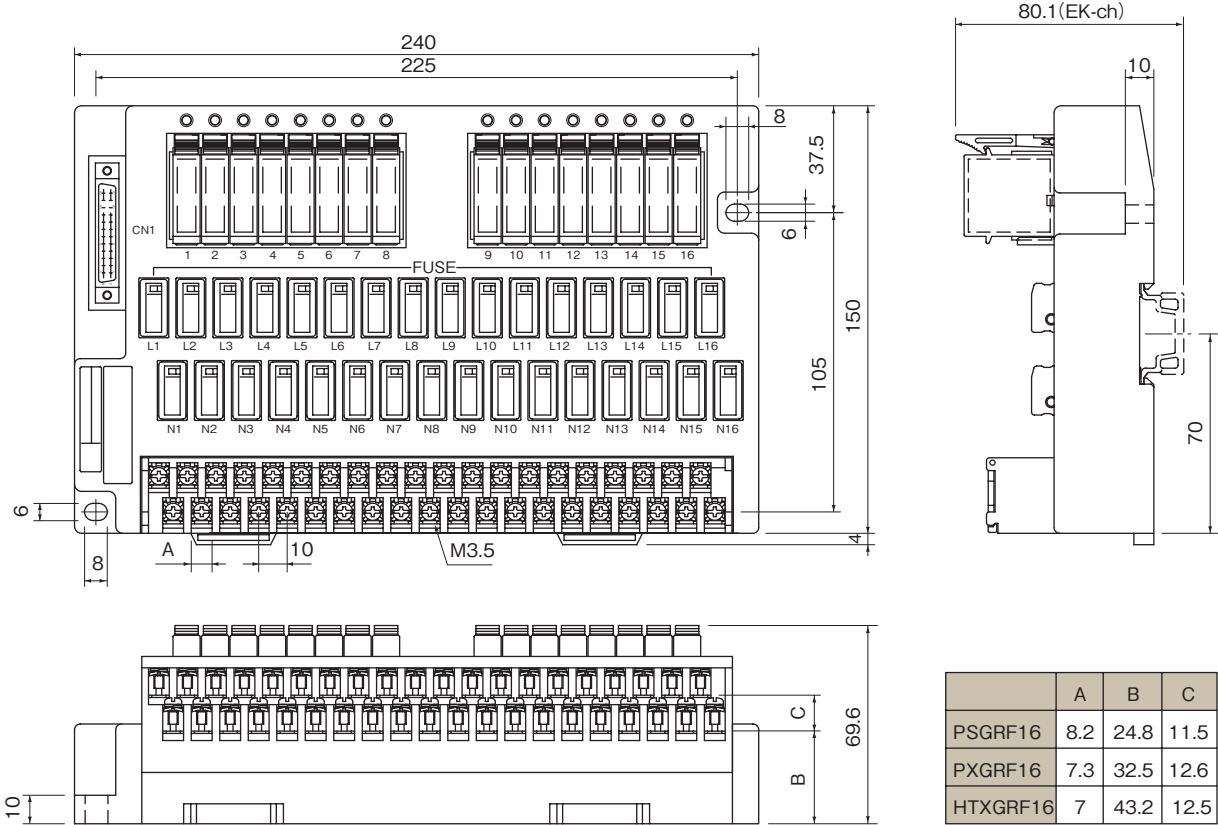


OP 出力用Pコモン

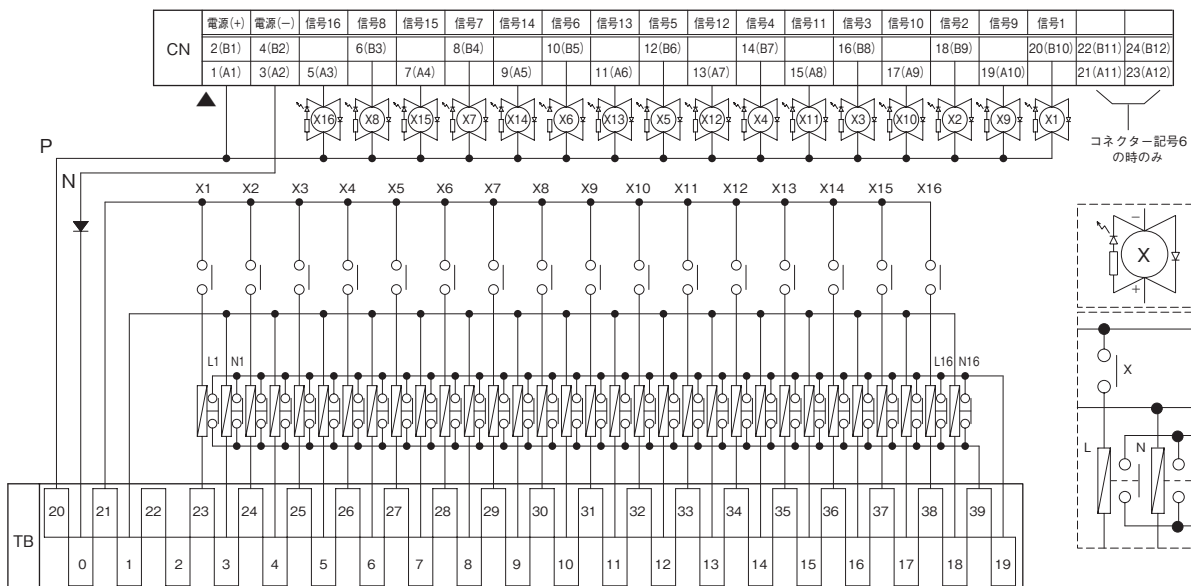


ON 出力用Nコモン

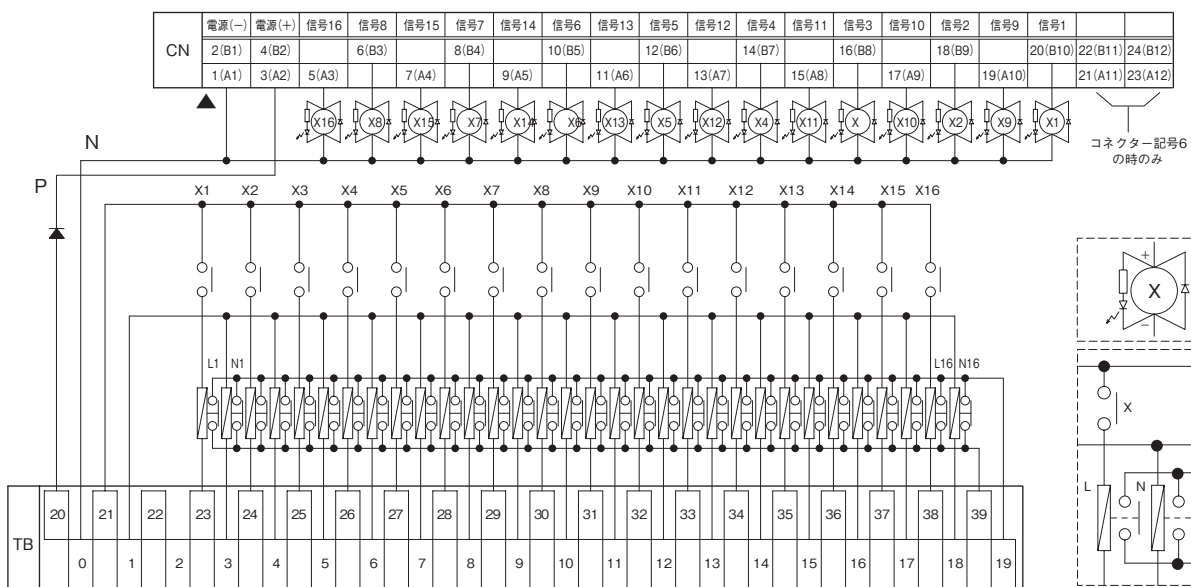

PXGRF32 (32点用)

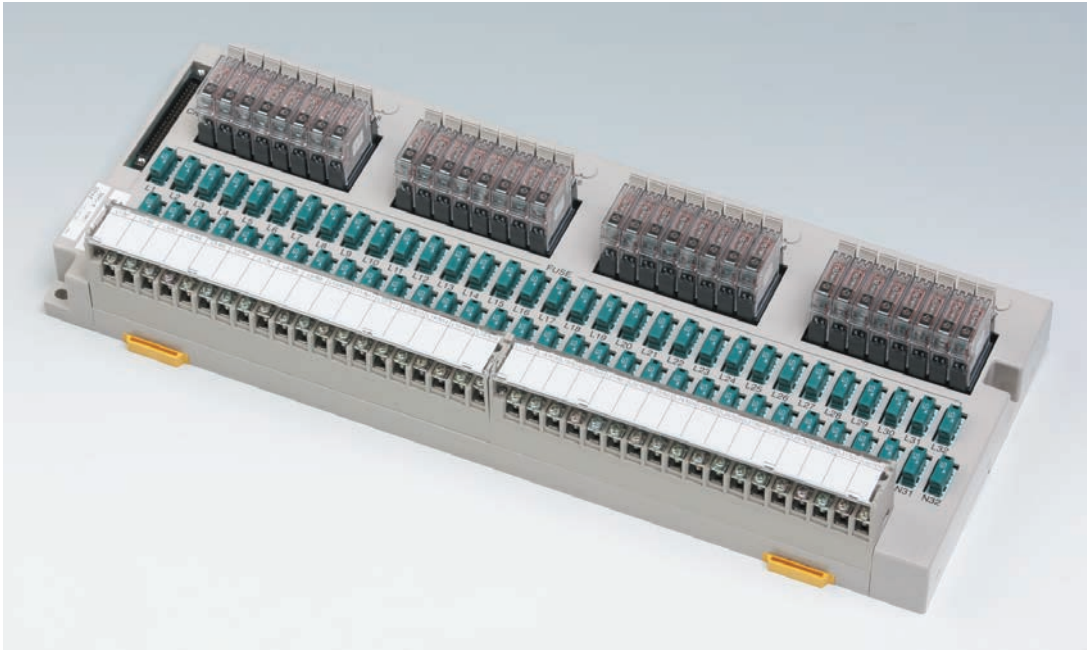


外形寸法図

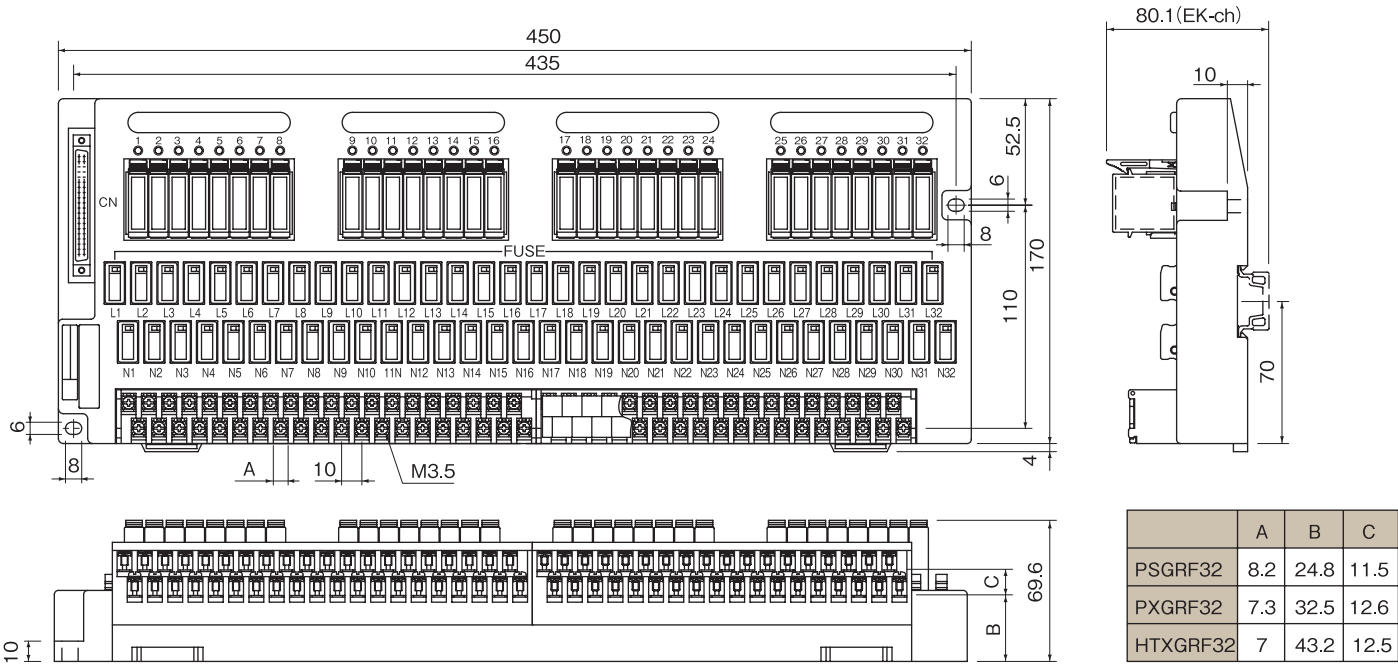


回路図

OP 出力用Pコモン

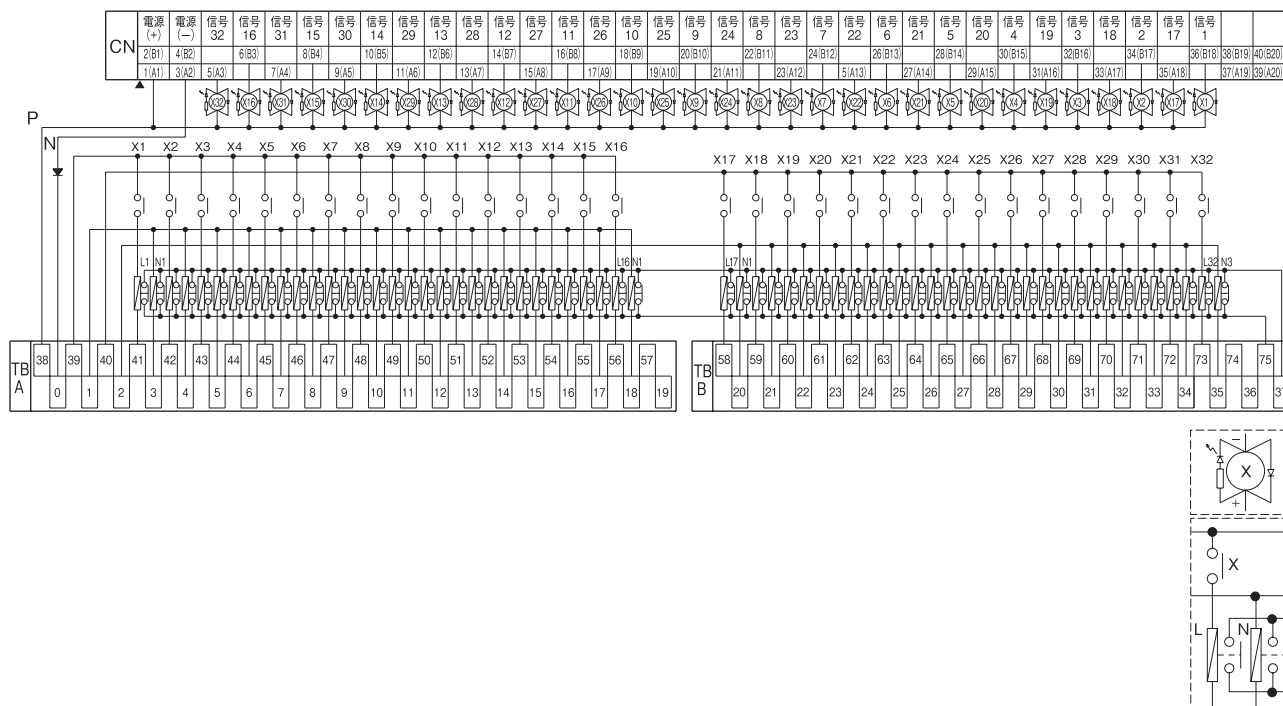


ON 出力用Nコモン

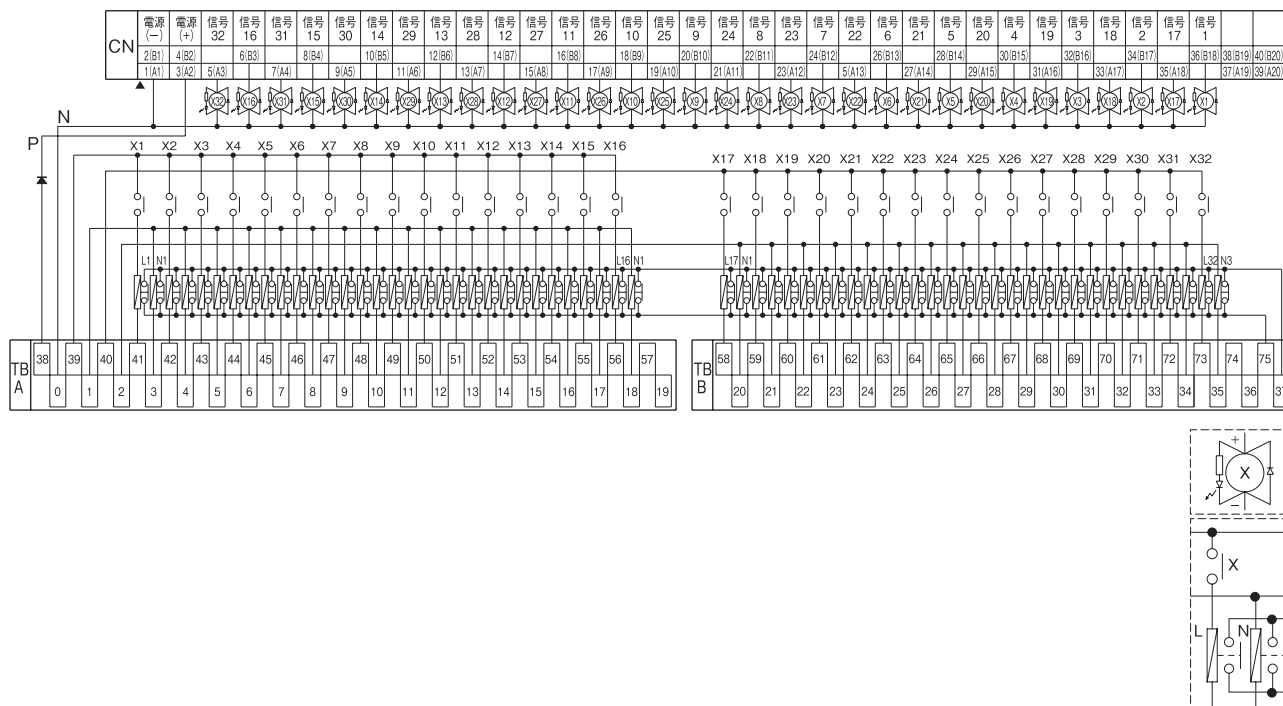

アクセサリ

	形 式	適合レール	長さ	梱包数
取り付けレール	EK-ch	—	1.0m, 1.5m, 2.0m	10
固定金具	UK-b	UK-c, EK-ch	—	100
レールエンドキャップ	EK-ec	EK-ch	—	100


EK-ch（強化型レール）

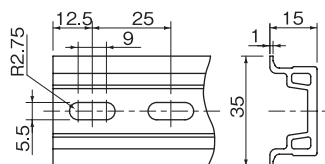


	形 式	定格電流	備 考
短絡板	PXG-2YC	8A	32点用(端子台分割部の接続に使用)
	P10-()SLC	8A	()内極数*

* ()内は2～18

PXG-2YC



P10-()SLC

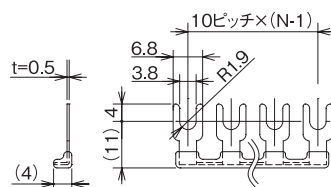

ご使用上の注意

DINレール取付について

- DINレール取付時はEK-ch(ハイマウントレール)をご使用ください。

リレーのコイルに連続通電した場合の寿命について

- 連続通電でお使いいただいた場合の具体的な寿命は規定していません。
- コイルにはポリウレタン銅線を使用しています。一般的に電線単品にて耐熱寿命が感電や誤動作の原因となりますので、4万時間とされていることから、定格電圧を印加し、一般的な環境でお使いの場合では、約5年を目安にお考えください。

リレーの交換について

- 感電や誤動作の原因となりますので、電源を入れた状態でリレーの着脱をしないでください。
- 本体定格と異なる電圧のリレーは搭載できません。

配線について

- 故障の原因となりますので、電源及び各信号の電圧及び極性にご注意ください。
- 電源を入れた状態でコネクタの着脱をしないでください。誤動作の原因となります。
- 接続ケーブルは確実に固定されていることを確認ください。

端子ねじの締め付けトルク


- 0.8~1.2N・m (但し、圧着端子を使用しない場合は0.4N・mとしてください。)

SSRをご使用の場合


- 出力用のSSRを使用する場合は1個おきでご使用ください。
- 周囲温度により負荷電流は下記の通りとなります。
- 接続の際は極性にご注意ください。(端子台上段がプラス、下段がマイナス側になります。)

《負荷電流—周囲温度定格》

G3TA-OA202SZ / G3TA-ODX02S




G3TA-OD201S



コネクタのピン番号について

- コネクタのピン番号の表示方法にご注意ください。
- 富士通製コネクタはA/B列表示となりますので、下記をご参考ください。

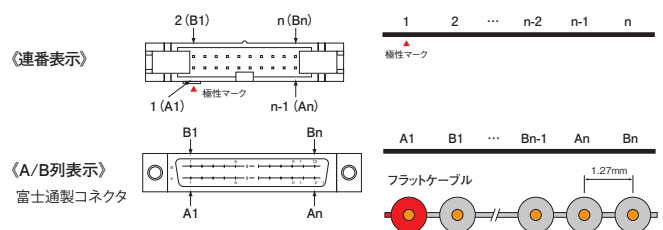

ヒューズ定格について

- ヒューズの設定については下記の溶断特性をご確認の上、保護協調をとってご使用ください。

MP		SDP	
通電容量	溶断規格	通電容量	溶断規格
110%	135% 6分以内 200% 0.5秒以内	110%	200% 2分以内

安全に関する
ご注意



- 表示された定格範囲内でお使いください。
- 当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- 特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。
- 故障による重大事故が予測される設備に適用される際は、安全装置を設置してください。
- 有機溶剤、油脂類などがかからない状態でご使用ください。
- 高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下での使用はお避けください。
- 製品の接点定格を超える負荷に対して絶対に使用しないでください。絶縁不良や接点の溶着など、規定の性能を損なうばかりでなくリレー自体の焼損や故障の原因となります。
- リレーの耐久性は使用条件により大きく異なります。ご使用に当たっては使用条件を確認の上ご使用ください。

★仕様、その他の記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

 **東朋テクノロジー株式会社**
Toho Technology Corp.

<http://www.toho.yoshida-elec.com>

京都事業所：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270

営業拠点

東京：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地9-2
住友不動産神田和泉町ビル5F
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741
近畿：〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447

名古屋：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388
九州：〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-1-1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL(093)922-1346 FAX(093)922-1373

技術サポート

Eメール support@toho-tec.co.jp
TEL (075) 594-6408
FAX (075) 581-4196

電話受付時間 平日 9:00～17:00