

PLC リニューアル工事の作業工数を1/5 に削減できます。

PLC 変換アダプタを使用することで、東芝製「T3・T3H シリーズ」から「V シリーズ」にリニューアルする際、ケーブルのつなぎ換えとI/Oチェックが不要になります。

※他社製 PLC へのリニューアルに関しては別途お問い合わせください。

特長

- 電圧変換タイプにより、新設 PLCをDC24V 仕様に統一することができます。
- 各種変換ケーブルを準備しています。
(コネクタ接続、端子台接続など各種仕様に対応)
- 設置スペースがない時に便利な取付マウントの製作も可能です。



既設PLC : T3・T3Hシリーズ

新設PLC : Vシリーズ

変換ケーブル

配線したまま既設端子台をPLC変換アダプタに接続


変換ケーブルを
新設PLCに接続

コネクタ接続、
端子台接続など
各種仕様に対応
可能



I/Oチェックが不要

PLC変換アダプタ:PS-TOTHシリーズ

ご注文に際して

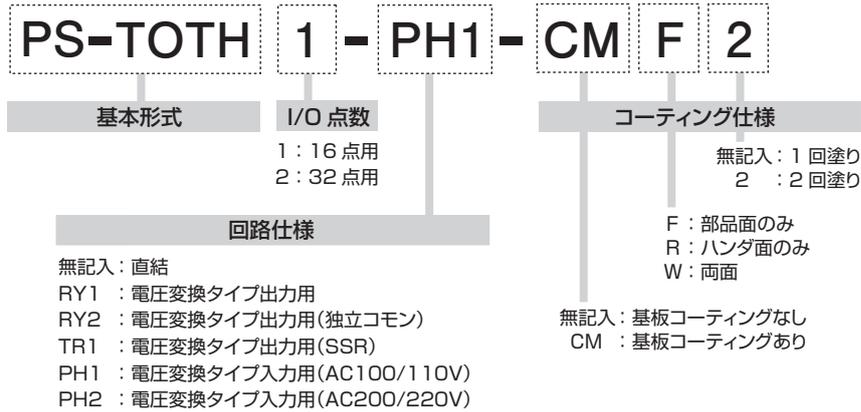

外形寸法

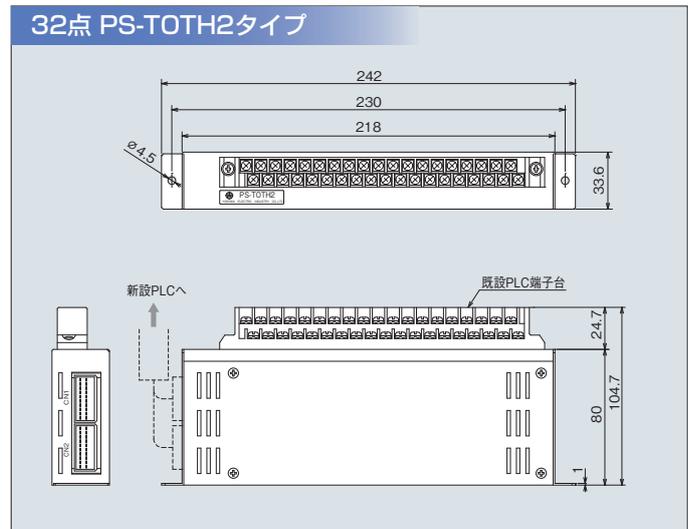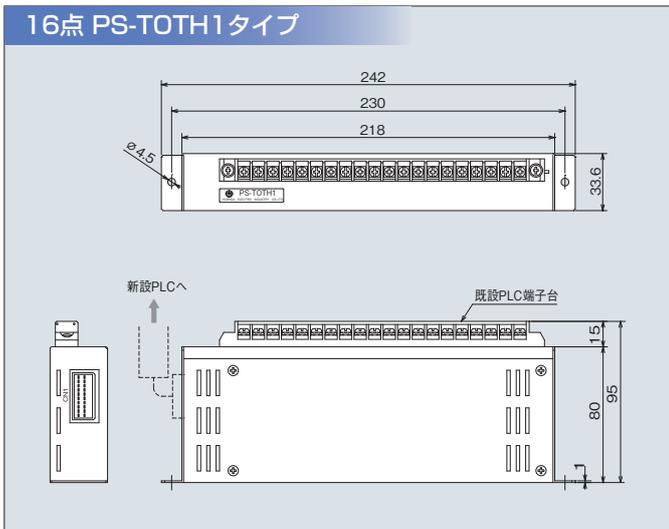

※本製品には既設PLC端子台は付属していません。 ※回路構成など詳細については別紙にてご確認ください。

取付マウント



- 新設PLCの設置スペースがない場合に便利です。(既設PLCの設置面積に収めることができます。)
- 上段側は開閉できるので、工事やメンテナンスがスムーズに行えます。(閉状態で10kgまでの荷重に耐えられるロック機能付です。)
- 既設PLCの取付穴をそのまま利用して設置できます。

安全に関するご注意



- 表示された正しい電圧・電流でお使いください。
- 当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。
- 故障による重大事故が予測される設備に適用される際は、安全装置を設置してください。

★仕様、その他の記載内容は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

東朋テクノロジー株式会社
Toho Technology Corp.

<http://www.toho.yoshida-elec.com>

端子台工場: 〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)594-0199 FAX(075)594-7946

営業拠点 東 京: 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目1番2号末広ビル 4F
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741
近 畿: 〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町270
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447

名古屋: 〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5丁目1番地
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388
九 州: 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL(093)285-3936 FAX(050)3512-4657

技術サポート

EX-ml support@toho-tec.co.jp
TEL (075) 594-6408
FAX (075) 581-4196

電話受付時間 平日 9:00~17:00